## Разрез по котловану А–А

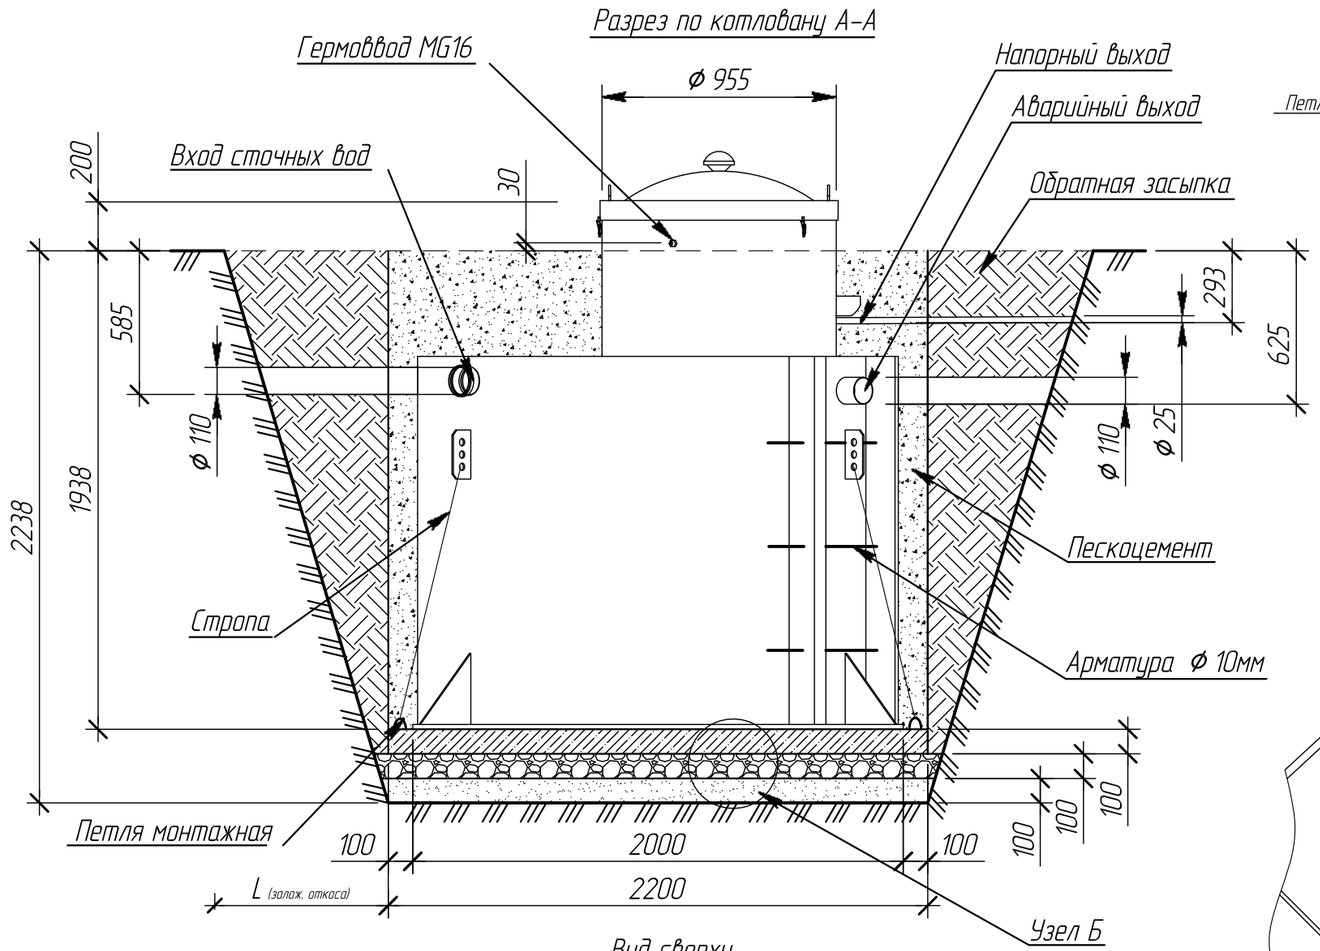


## Вид сверху

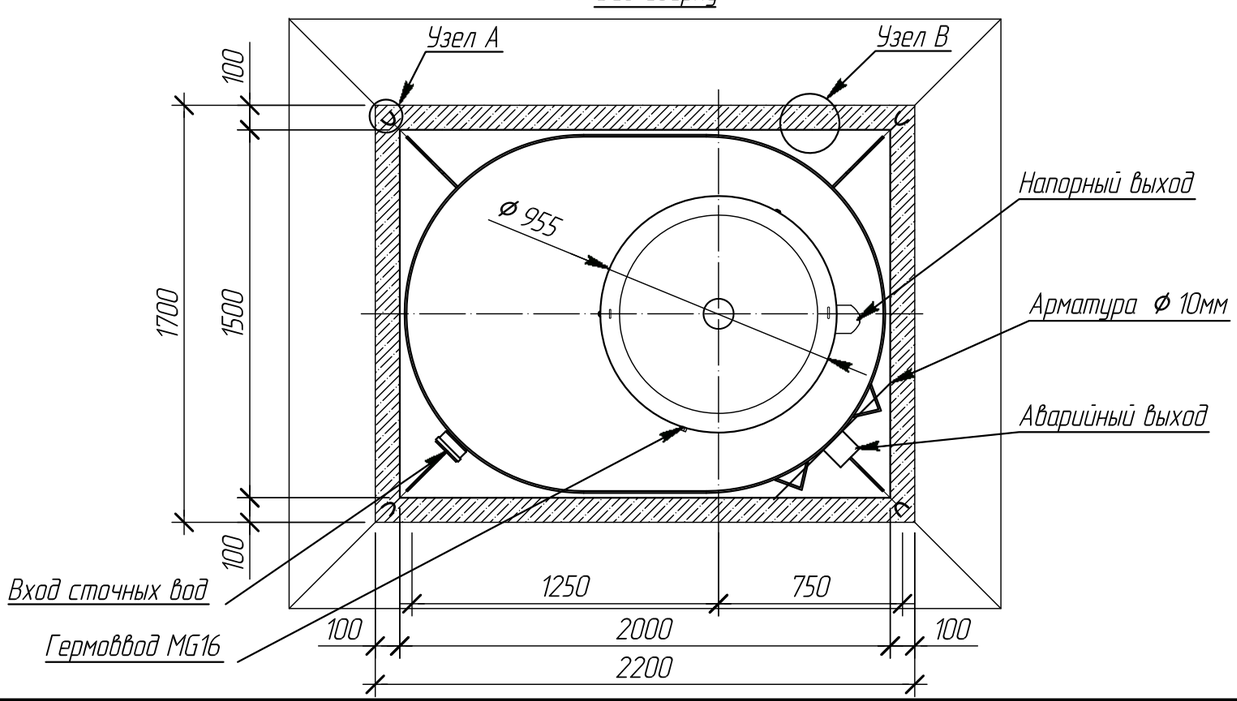


## Узел А

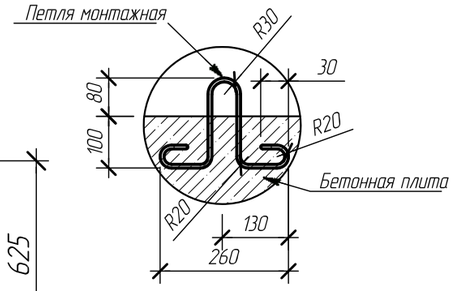


## Узел Б

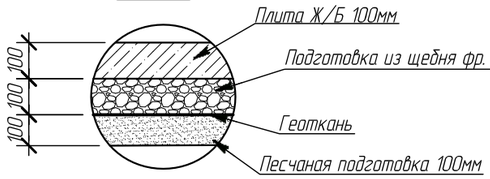


## Узел В




Таблица №1

| Грунты | Крутизна откосов при глубине выемки, м (отношение высоты к заложению) | | |
|---|---|---|---|
| | 1,5 | 3,0 | 5,0 |
| Насыпные неуплотненные | 56(1:0,67) | 45(1:1) | 38(1:1,25) |
| Песчаные и гравийные влажные | 63(1:0,5) | 45(1:1) | 45(1:1) |
| Глинистые: | | | |
| супесь | 76(1:0,25) | 56(1:0,67) | 50(1:0,85) |
| суглинок | 90(1:0) | 63(1:0,5) | 53(1:0,75) |
| глина | 90(1:0) | 76(1:0,25) | 63(1:0,5) |
| Лессы и сухие лессовидные | 90(1:0) | 63(1:0,5) | 63(1:0,6) |
| Моренные: | | | |
| песчаные, супесчаные | 76(1:0,25) | 60(1:0,57) | 53(1:0,75) |
| суглинистые | 78(1:0,2) | 63(1:0,5) | 57(1:0,65) |

## Фановый стояк

Обязательно наличие фанового стояка в доме. Клапан для срыва вакума категорически запрещён. В случае невозможности устройства вентиляционного фанового стояка в доме, организовать вентиляционный стояк в промежутке между станцией выпуском сточных вод из дома. (см. рис. доп. фан. стояк).

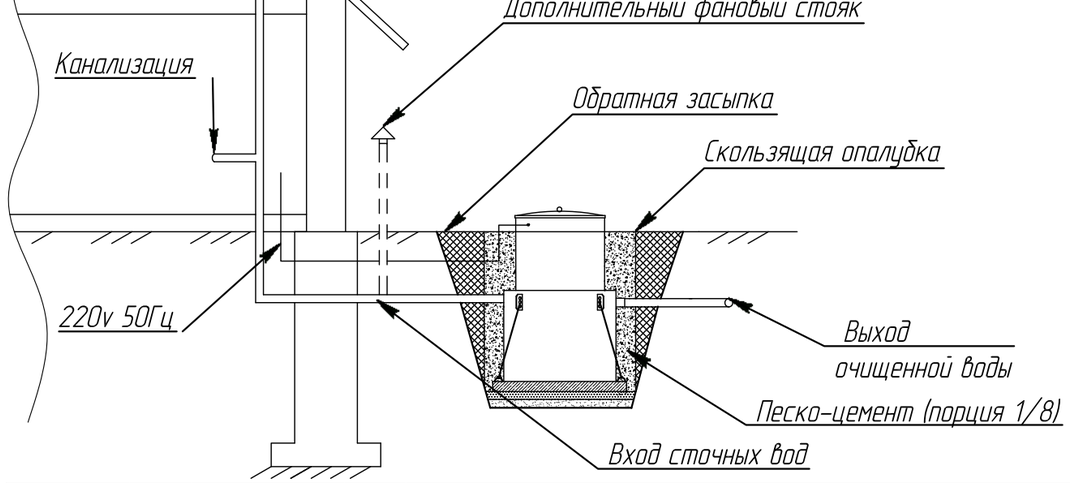


| Изм. | Кол. уч | Лист | № док | Подпись | Дата | König_7+_V.1.0.1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выполнил | | | | | | Монтажная схема<br>Разрез А–А М1:25, вид сверху М1:25. | Операция | Лист | Листов |
| Проверил | | | | | | | МС | 1 | 1 |
| Утвердил | | | | | | | | | |
| Заказчик | | | | | | | | | |
| Отв. менеджер | | | | | | | | | |